



Para os sistemas de iluminação de emergência e sinalização de abandono de local deverá ser previsto circuito elétrico específico com disjuntor devidamente identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada independente.



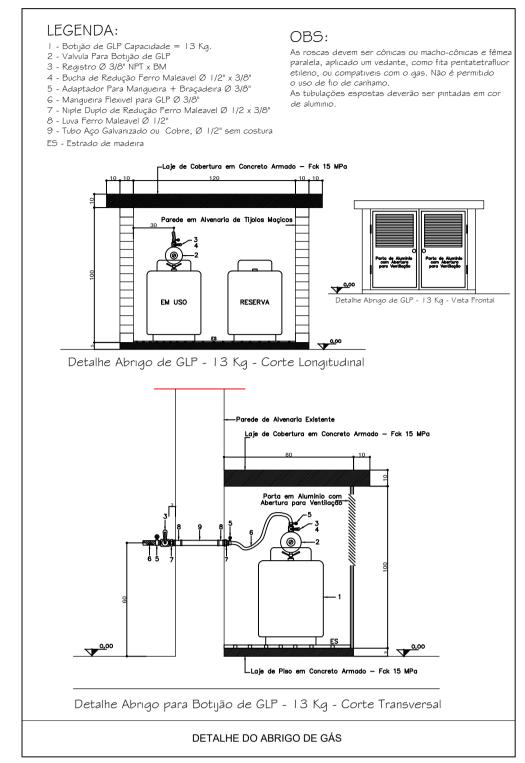

DETALHAMENTO ABRIGO DE GÁS Sem Escala

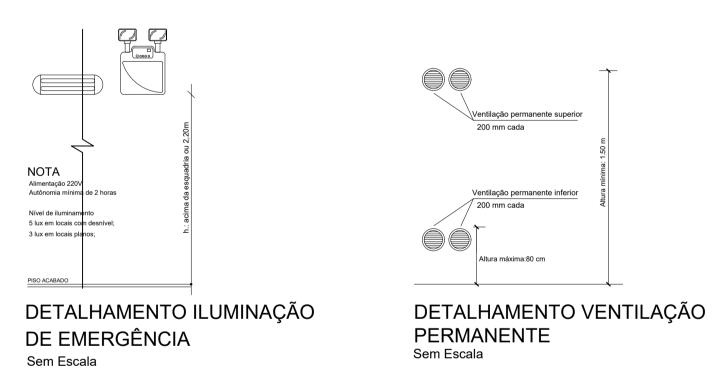



0,00

PLANTA BAIXA PPCI Escala: 1/50